


Схема межі розподілу
централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця
та мереж, що передубають в балансовій належності Споживача

Споживач _____

повне найменування (для юридичних осіб), ФО-СПД ПІБ (повністю (для фізичних осіб))

що є власником (користувачем) / співвласником будівлі за адресою:
(потрібно підкреслити)

(поштовий індекс, місто, вулиця, будинок)

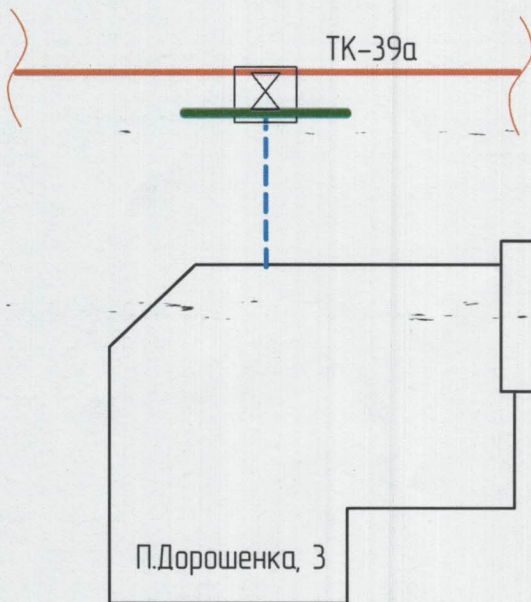

Технічна характеристика тепломережі:

1. Теплове джерело: котельня по вул. Василя Сергієнка, 7
2. Теплова камера (вузол приєднання): ТК-39а
3. Тип прокладання: підземний, непрохідний канал
4. Діаметр та довжина трубопроводів, що передубають на балансі Споживача до вузла обліку:
- Т1, Т2 $\phi 38$ мм L=25 м ; Т1, Т2 $\phi 40$ мм/32 мм L=12,5 м
5. Вид ізоляції трубопроводів, товщина ізоляції:

Умовні позначення:

- 1. Теплова мережа, що передубає у балансовій належності Споживача
- 2. Теплова мережа, що передубає у балансовій належності Виконавця
- 3. Межа поділу балансової належності (відповідальності):
є фданець після засувки в ТК-39а

Узгоджено:

Начальник ТВ Концерну
"Міські теплові мережі"
О.І. Колесніков (ПІБ)
20__ р.
Вик. Ю.В. Діденко

"Виконавець"

20__ р.
підпис, ПІБ
МП

"Споживач"

20__ р.
підпис, ПІБ
МП

Схема межі розподілу централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги Виконавця та мереж, що передують в балансовій належності Споживача


Споживач

повне найменування (для юридичних осіб), ФО-СПД ПІБ (повністю (для фізичних осіб))

що є власником (користувачем) / співвласником будівлі за адресою:
(потрібне підкреслити)

(поштовий індекс, місто, вулиця, будинок)

вул. Запорізького Козацтва

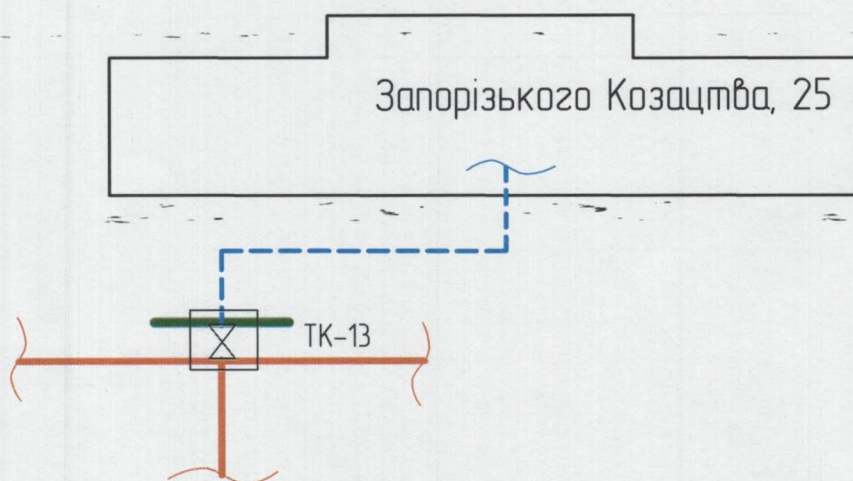

Технічна характеристика тепломережі:

1. Теплове джерело: котельня по вул. Василя Сергієнка, 7
2. Теплова камера (вузол приєднання): ТК-13
3. Тип прокладання: підземний, непрохідний канал
4. Діаметр та довжина трубопроводів, що передують на балансі Споживача до вузла обліку:
 - підземний: Т1, Т2 $\phi 89$ мм L=20 м ; ізоляція-мінвата, 50 мм
 - в приміщенні: Т1 $\phi 89$ мм L=4,25 м ; Т2 $\phi 89$ мм / 57 мм L=1,35 м / 0,5 м ;
Т2 $\phi 89$ мм / 57 мм L=0,85 м / 2,7 м
5. Вид ізоляції трубопроводів, товщина ізоляції: мінвата / без ізоляції, 50 мм / -

Умовні позначення:

1. Теплова мережа, що передуює у балансовій належності Споживача (дashed blue line)
2. Теплова мережа, що передуює у балансовій належності Виконавця (solid orange line)
3. Межа поділу балансової належності (відповідальності): є фланець після засувки в ТК-13 (solid green line)

Узгоджено:

Начальник ТВ Концерну
"Міські теплові мережі"
О.І. Колесніков (ПІБ)

20__ р.
Вик. Ю.В. Діденко

"Виконавець"

" " 20__ р.

підпис, ПІБ

МП

"Споживач"

" " 20__ р.

підпис, ПІБ

МП