

Черкаська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 5 Черкаської міської ради
Черкаської області

Вул. Різдвяна, 60


Схема розмежування балансової належності тепломереж та експлуатаційної відповідальності Сторін

Технічна характеристика тепломережі:

1. Теплове джерело **Котельня по вул. Різдвяна, 35**
2. Теплова камера (вузол приєднання) **ТК-2**
3. Діаметр трубопроводів **2d 89 мм**
4. Довжина діляниць тепломережі **L=32 м в двотрубному вимірюванні**

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. Тепломережа, що перебуває на балансі Споживача _____
2. Тепломережа, що перебуває на балансі Постачальника _____
3. Межа балансової належності (відповідальності) _____
4. Система опалення: **прилад обліку**

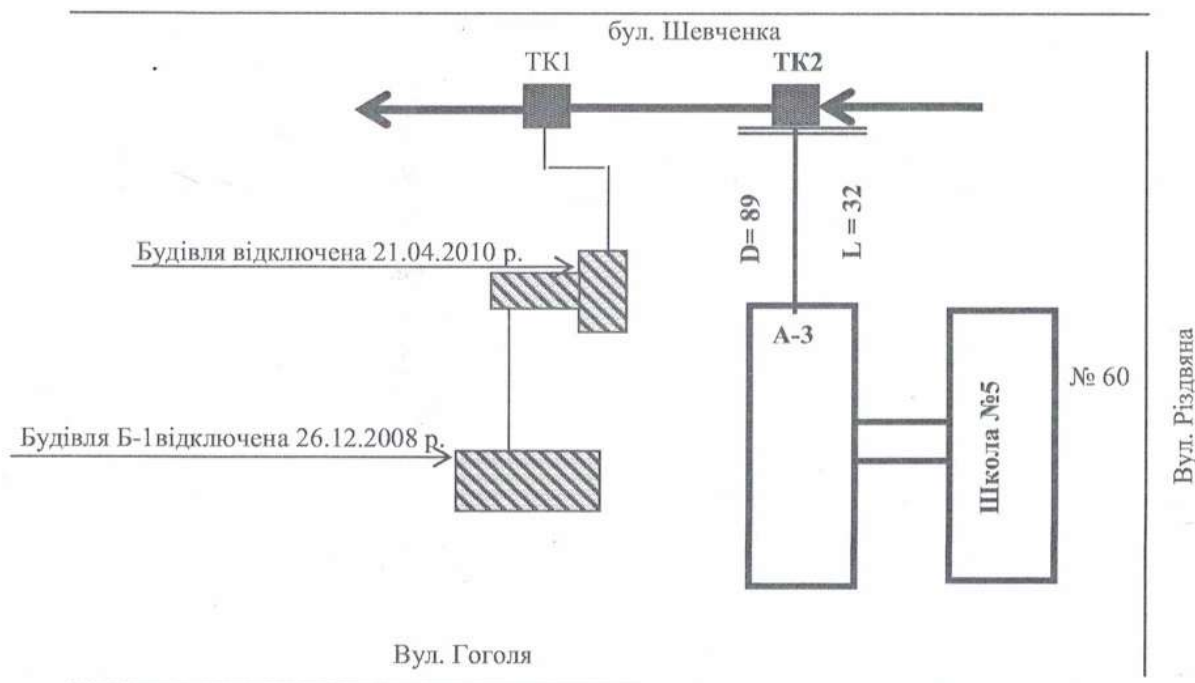

Узгоджено:

Начальнику відділу теплової інспекції та контролю
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

Заступник начальника служби з питань теплозабезпечення
КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»

С. М. Запорожець

О.В. Коваленко

